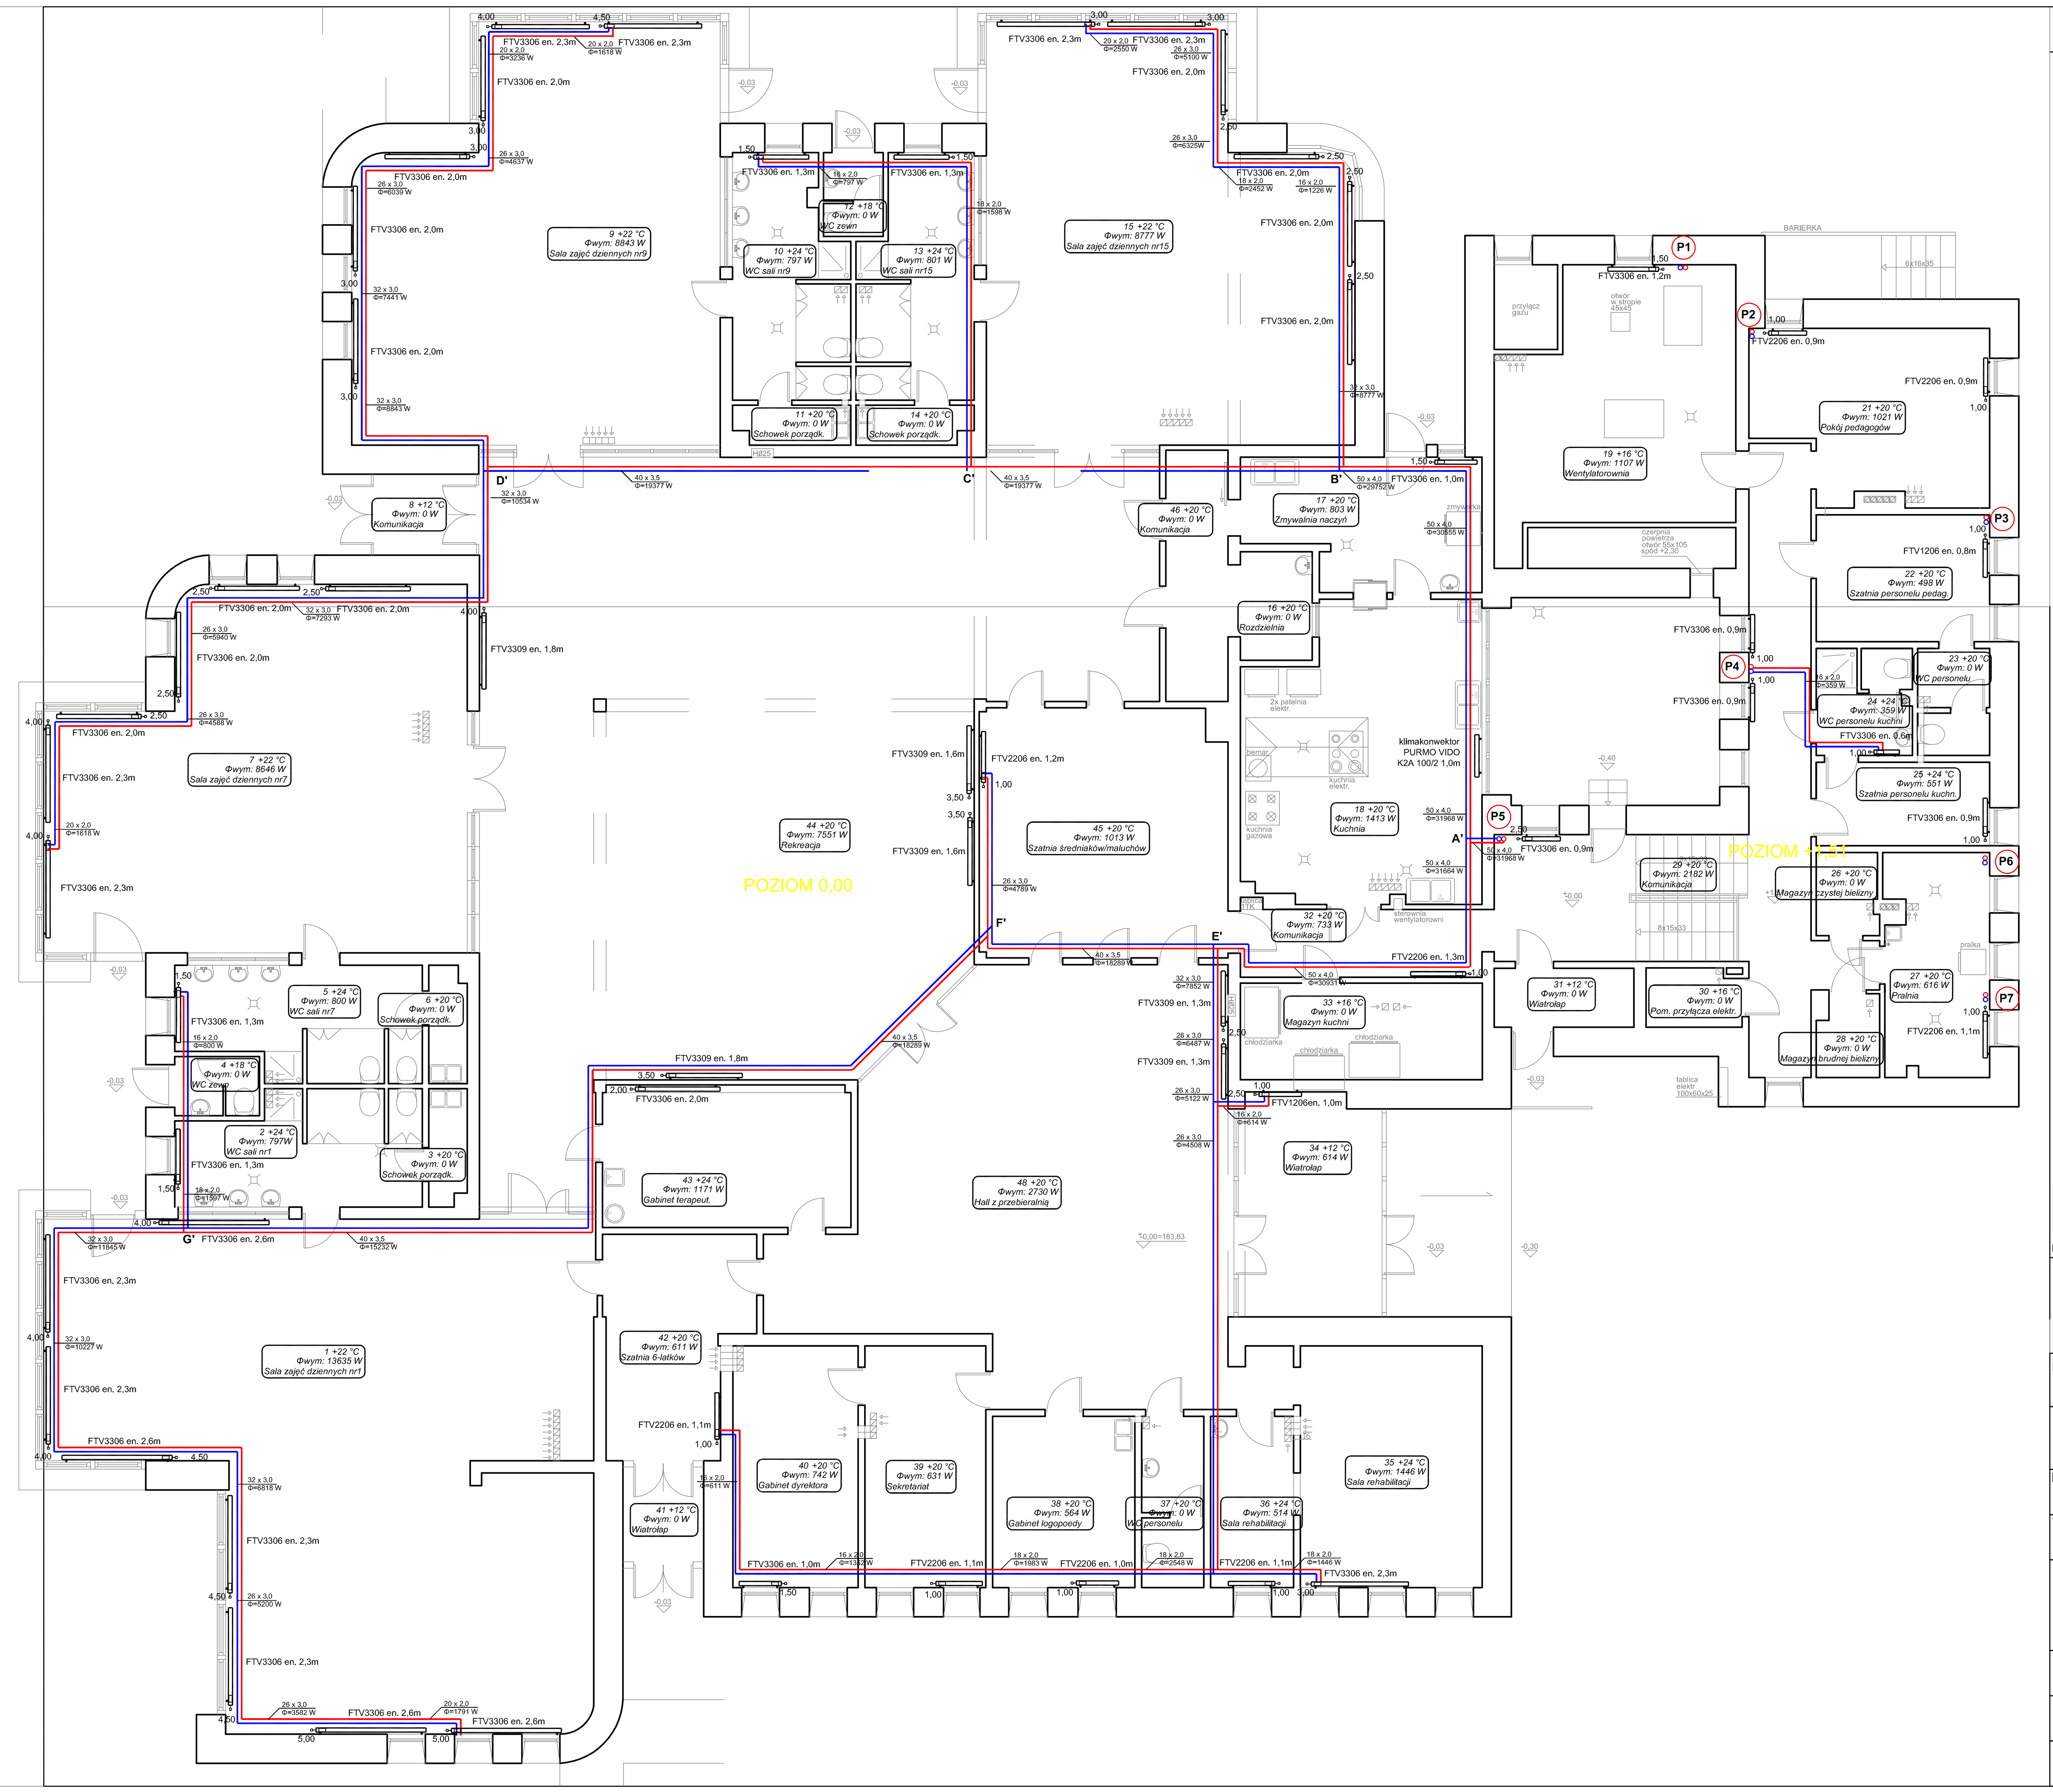

LEGENDA:

przewód instalacji c.o. powrót

przewód instalacji c.o. zasilanie

FTV3306 1,0m — grzejnik stalowy płytowy zintegrowany z zaworem; FTV33 - typ grzejnika; 06 - wysokość grzejnika 60 cm; 1,0 m - długość grzejnika

4 +22 °C Φwym: 6673 W Sala — 4 - numer pomieszczenia; +22°C - temperatura w pomieszczeniu; Φwym: 6673 W - strata pomieszczenia; Sala - nazwa pomieszczenia

P1 — pion instalacji c.o.

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE

Jednostka projektowa:	PROJEKTY BUDOWLANE OBSŁUGA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH inż. Józef Lachowicz 47-100 Strzelce Opolskie Oś. Piastów Śląskich 10/50 tel. 509 819 249
INWESTOR:	GMINA OZIMEK2 46-040 Ozimek ul. Ks. J. Dzierżonia
Adres obiektu budowlanego:	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE. NR 2 Ozimek ul. Korczoka 10
Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Tytuł rysunku:			Symbol i numer rysunku:	
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PARTERU			IS6	
			Skala rysunku: 1:100	Edycja rysunku: 1
Projektował: mgr inż. **Alina Piechurska**	Specjalność: sanitarna	Nr uprawnień: 33/92	Data: 06.2016 r.	Podpis:
Opracował: mgr inż. **Joanna Sygiet**	Specjalność: sanitarna	Nr uprawnień:	Data: 06.2016 r.	Podpis:
Sprawdził: dr inż. **Florian Piechurski**	Specjalność: sanitarna	Nr uprawnień: SLK/3278/ PWOS/10	Data: 06.2016 r.	Podpis: