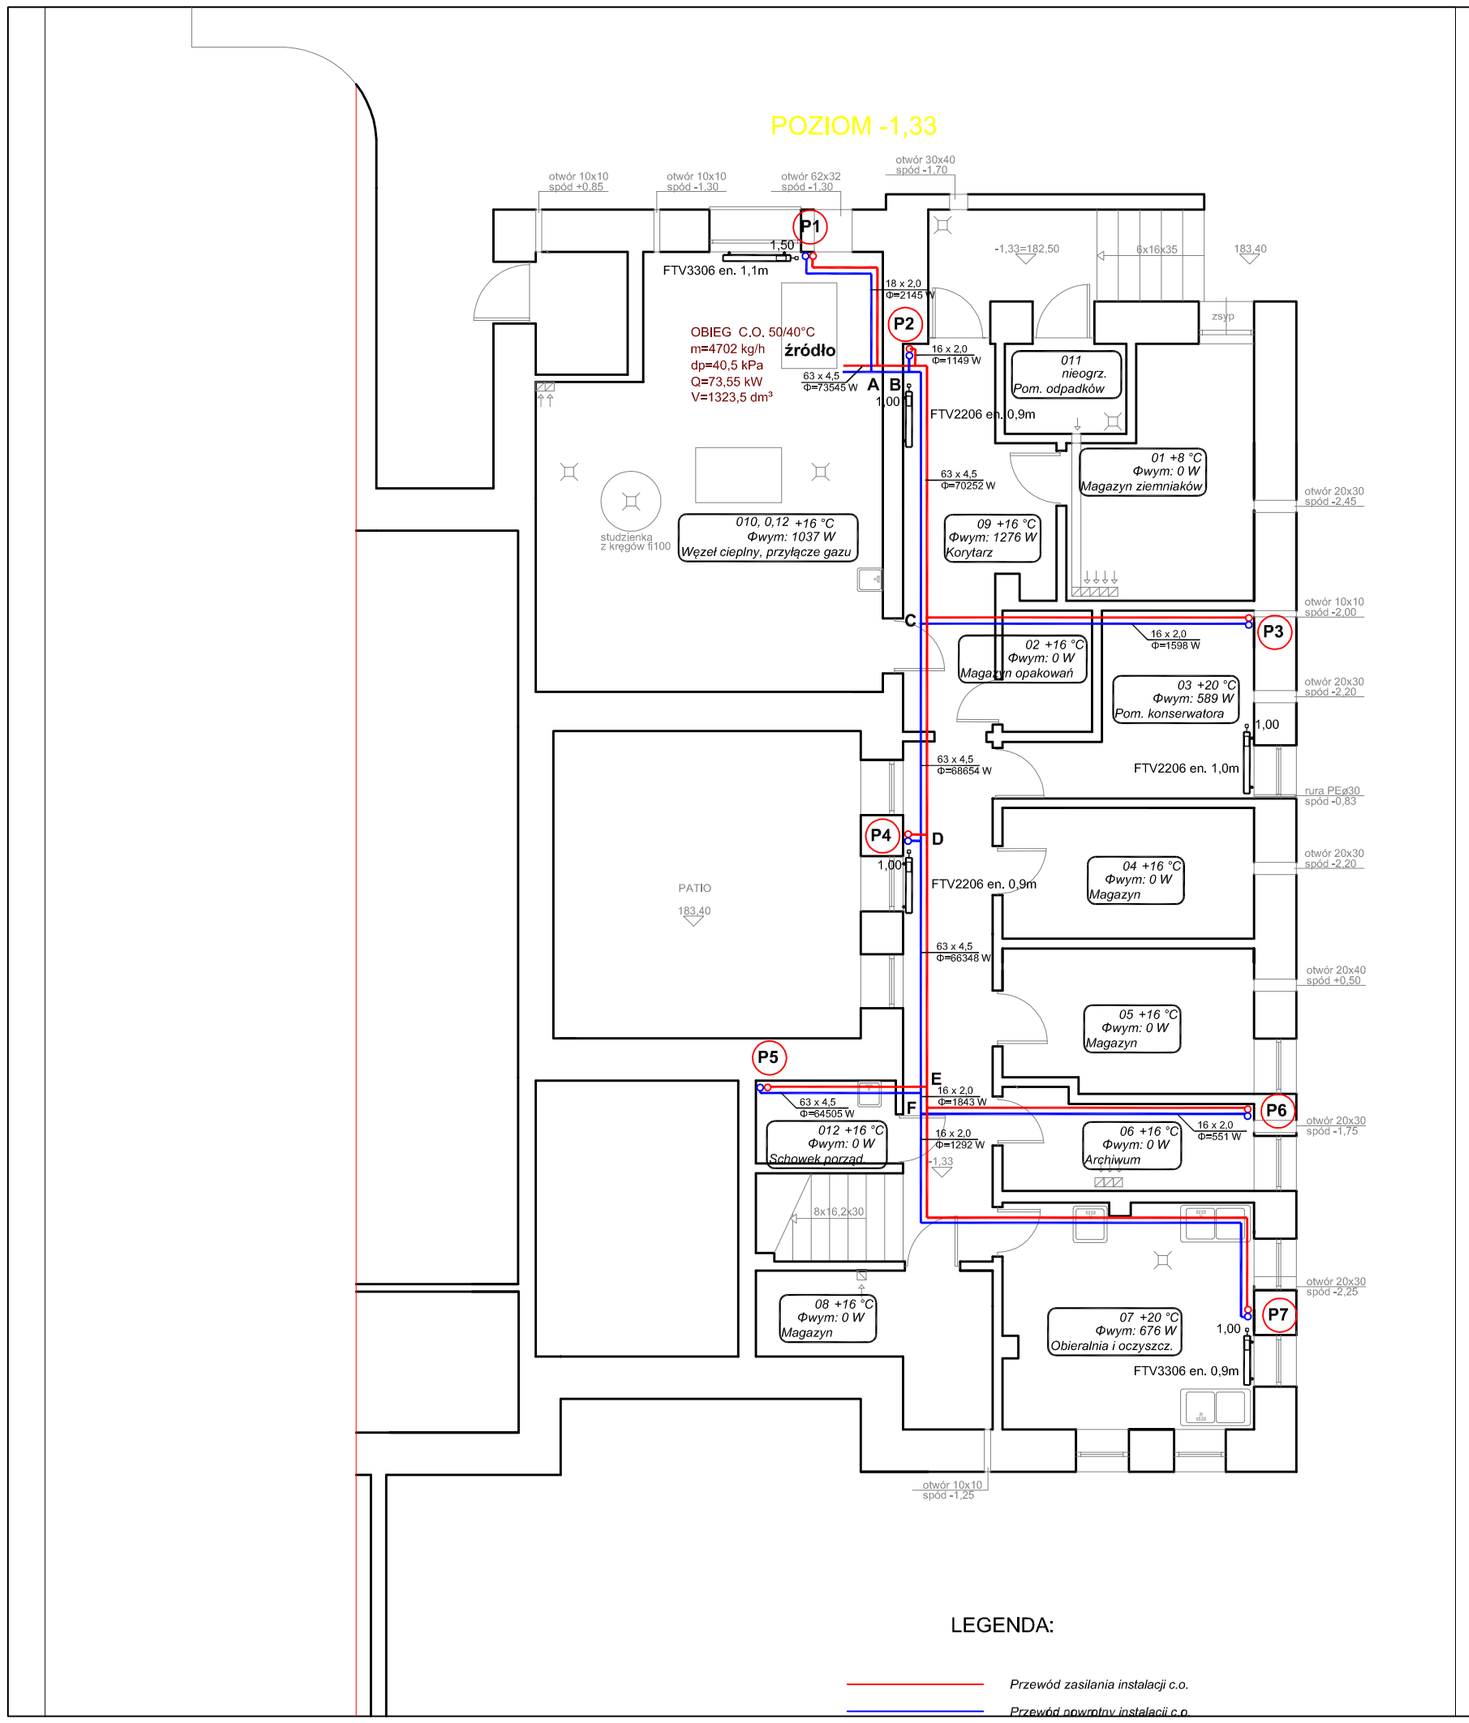

LEGENDA:

Przewód zasilania instalacji c.o.

Przewód powrotny instalacji c.o.

LEGENDA:

przewód instalacji c.o. powrót

przewód instalacji c.o. zasilanie

FTV3306 1,0m

grzejnik stalowy płytowy
zintegrowany z zaworem
FTV33 - typ grzejnika
06 - wysokość grzejnika 60 cm
1,0 m - długość grzejnika

4 +22 °C
Φwym: 6673 W
Sala

4 - numer pomieszczenia
+22°C - temperatura w pomieszczeniu
Φwym: 6673 W - strata pomieszczenia
Sala - nazwa pomieszczenia

P1

pion instalacji c.o.

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE

Jednostka projektowa:

PROJEKTY BUDOWLANE OBSŁUGA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH

inż. Józef Lachowicz
47-100 Strzelce Opolskie
Oś. Piastów Śląskiech 10/5
tel. 509 819 249

INWESTOR:

GMINA OZIMEK2
46-040 Ozimek ul. Ks. J. Dzierżonia

Adres obiektu budowlanego:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE. NR 2
Ozimek ul. Korczoka 10

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat projektu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Tytuł rysunku:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PIWNICY

Symbol i numer rysunku: IS5

Skala rysunku: 1:100

Edycja rysunku: 1

Projektował:	mgr inż. **Alina Piechurska**	Specjalność: sanitarna	Nr uprawnień: 33/92	Data: 06.2016 r.	Podpis:
Opracował:	mgr inż. **Joanna Sygiet**	Specjalność: sanitarna	Nr uprawnień:	Data: 06.2016 r.	Podpis:
Sprawdził:	dr inż. **Florian Piechurski**	Specjalność: sanitarna	Nr uprawnień: SLK/3278/ PWOS/10	Data: 06.2016 r.	Podpis: